


試験検査成績書

第 FG210001-001 号
2021年4月26日

食品衛生登録検査機関
検査施設 生活科学センター

株式会社 フルテック 様

一般社団法人 愛知県薬剤師会
会長 岩月 進



検査施設 生活科学センター
〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
TEL (052) 683-1131 FAX (052) 683-1339

試料の種類名称	サーモカップ(黒)
試料提出年月日	2021年4月16日
検査項目	陶磁器規格(溶出試験)



上記試料に対する検査結果はつぎのとおりです。

試料は陶磁器製で液体を満たしたときにその深さが2.5cm以上であって加熱調理用器具以外のものであり容量1.1L未満のもの。(溶出試験)

カドミウム	限度内	*1
鉛	限度内	*1

*1 食品、添加物等の規格基準 第3 器具及び容器包装の規格による。

以下余白

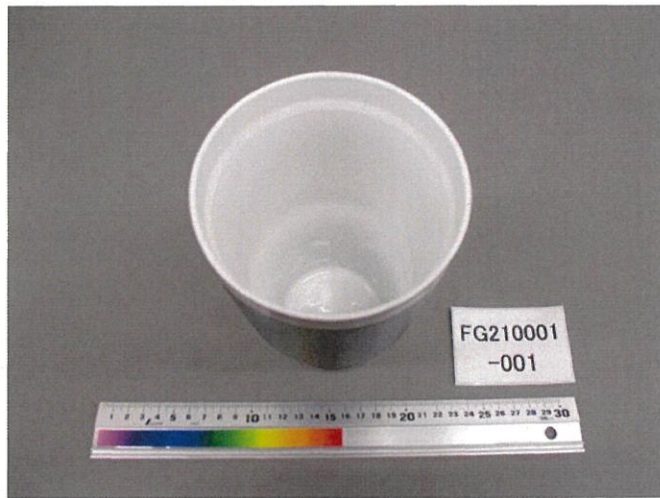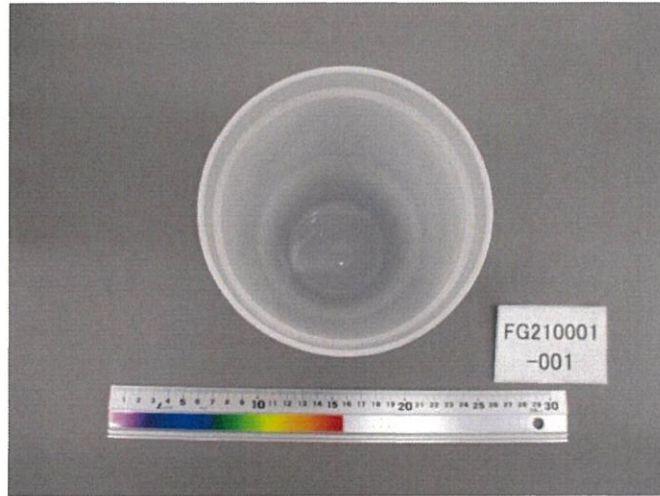

FG210001-001